

Nyhedsbrev – Hammel Fjernvarme

Januar 2026

Nyttegørelse af flyveaske

Hammel Fjernvarmes ledelse besøgte i efteråret, en saltmine i Bernburg (nær Leipzig) i Tyskland. Minen anvendes til oplag af flyveaske, fra bl.a. Hammel Fjernvarmes affaldsforbrændingsanlæg.


Flyveaske er støv som bl.a. stammer fra posefilteranlægget, som renser røggassen førend denne ledes til skorstenen.

Minegangene som ligger i ca. 400 meters dybde, fyldes op med flyveaske. Hermed sikre man at byen oven over ikke synker, samtidig med at flyveasken hermed deponeres forsvarligt, så at evt. farlige stoffer ikke spredes til det omkringliggende jordlag mv.

Det skal nævnes at der er meget stor fokus fra miljømyndigheder på, at asken håndteres forsvarligt under såvel transport til minen, som i forbindelse med deponeringen i undergrunden.

Det er ikke muligt at deponere flyveaske fra affaldsforbrænding i Danmark.

Mine (20 meter høje mineskakte i 400 meters dybde)

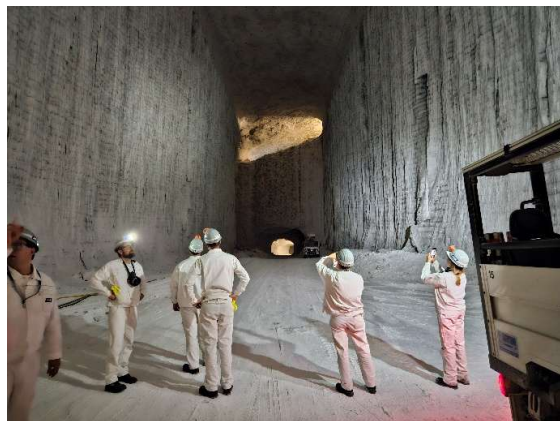

Modtageanlæg i 400 meters dybde



Transport af flyveaske i mine



Nye priser pr. 1. januar 2026


En standardejendom (areal på 125 m² og forbrug på 13,4 MWh) er steget 785 kr. (6,5%) i forhold til 2025. Prisstigningen skyldes primært at vores selskab pr. 1. januar 2026 bliver ramt af øgede CO₂-afgifter på affaldsforbrændingsanlægget samt at vi bliver omfattet af CO₂ kvoteordningen, hvilket indebærer at vi fremover skal indkøbe CO₂ kvoter, for at må drifte affaldsforbrændingsanlægget.

Det skal nævnes at vi samtidig har hævet prisen på aflevering af affald. Det er derfor ikke kun varmekunderne som bliver ramt af de stigende omkostninger, men også vores affaldskunder.

Faktaboks

Hammel Fjernvarme modtager betaling ved modtagelse af affald fra selskabets affaldskunder (i modsætning til træflis, gas mv. som der betales for).

Årsagen til at det koster penge at komme af med affald, skyldes primært at der betales statsafgift i forbindelse med den varme som produceres på affald. Herudover er et affaldsforbrændingsanlæg et betydelig mere kompliceret anlæg at drive og kræver døgnbemanding, i modsætning til en træfliskedelanlæg.

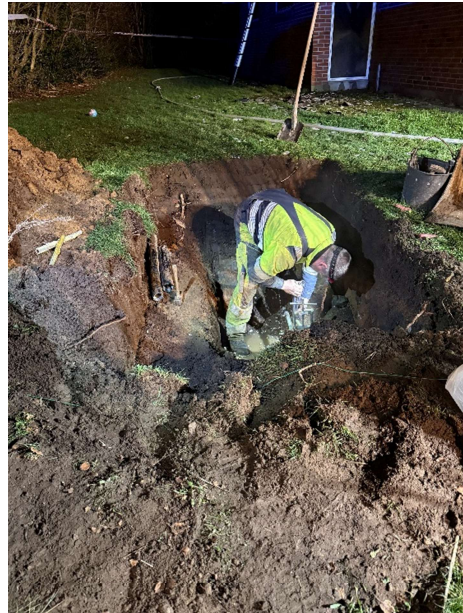

Brand forårsagede vandmangel

Fredag aften den 19. december, opstod der brand i et hus i Lading. Branden spredte sig til fjernvarmeinstallationen, hvilket forårsagede et brud på rørledningen eftersom denne smeltede.

Vi fik rekvireret hhv. graveentreprenør og smed til at udbedre fejlen.

Kl.0200 var fejlen udbedret og bruddet var dermed stoppet.



Flere ledningsbrud om vinteren!

Når vinteren sætter ind, ser vi typisk flere ledningsbrud på fjernvarmerørene.

Kulde medfører at vi skruer mere op for radiatoren. Når alle vores forbrugere gør dette, bliver vi nødt til at hæve trykket ud i fjernvarmerørene, for at sikre at alle får varmt vand nok. Det øgede tryk belaster således rørene mere om vinteren, hvilket dermed øger risikoen for brud, hvis der er områder i rørnettet som er tyndslidte.

Brud giver os problemer. Dels kan vi have problemer med at holde tryk på anlægget, og dermed få varme ud til vores forbrugere – og dels vil vi få problemer med at holde vand på anlægget (det vil sige at vi ikke kan nå at fylde vandet så hurtigt på, som det forsvinder ud af bruddet).

Årsopgørelse for 2025 og budget for 2026 er nu klar og udsendt til vores forbruger.

HUSK, du kan følge dit fjernvarmeforbrug på eForsyning